Interreg Vlaanderen-Nederland


Gefinancierd door de Europese Unie

natuur-inbouw

TOEGANG SPOUW

houten gevel

Bouwdetail Factsheet 10

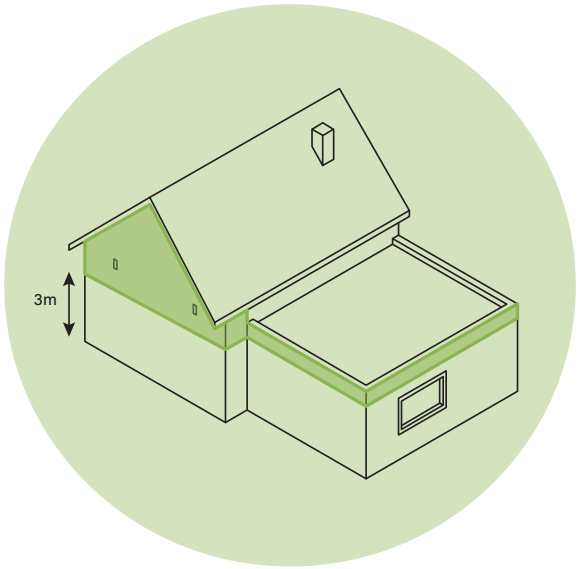

CATEGORIE

BOUWELEMENT VAN: buitenmuur

BOUWELEMENT NAAR: buitenmuur (spouw)

VAKGEBIED: pleister- en gevelwerken, buitenschrijnwerken


BOUW TYPE: nieuwbouw en/of renovatie


VOORBEREIDING NATUURINBOUW: mogelijke aanpassing gevelbekleding plank


DOELSOORTEN

Soort	Oriëntatie	Minimale binnen-afmeting (mm)	Hoogte ingang minimum (m)	Minimale afmetingen opening LxH (mm)	Wenselijke afmetingen opening LxH (mm)*
gewone dwergvleermuis	Z / ZW**	22	3,0	30 x 15	50 x 20
laatvlieger	Z / ZW**	25	3,0	50 x 25	70 x 25
meervleermuis	Z / ZW**	25	3,0	50 x 25	70 x 25
baardvleermuis	Z / ZW**	22	3,0	30 x 15	50 x 20

* Kies waar mogelijk voor een opening van 25 x 70 mm, zodat de verschillende soorten en ook zwangere vleermuizen toegang hebben.
** Alle orientaties mogelijk, Z/ZW heeft de voorkeur.

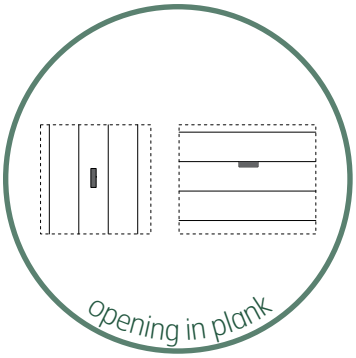


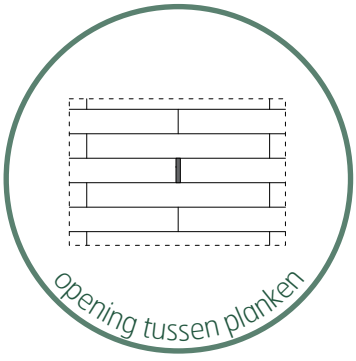

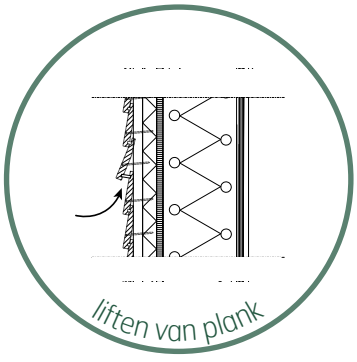




ONDERZIJDE BEKLEDING

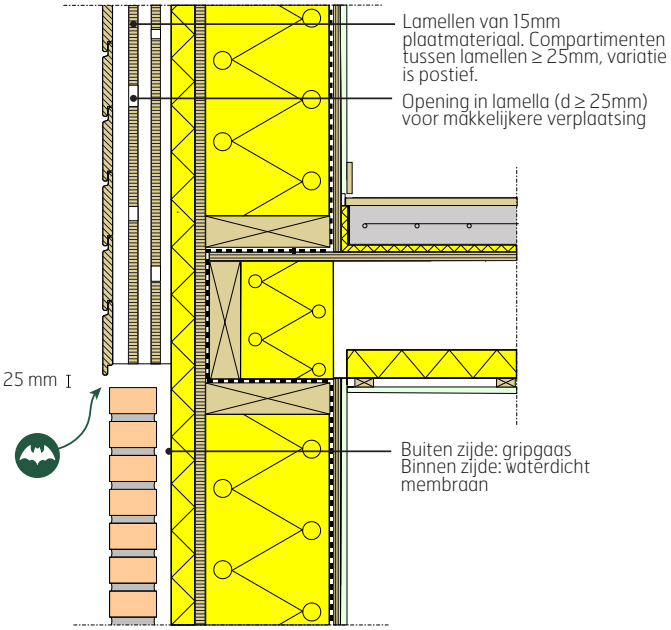

Toepasbaar bij overgang bakstenen naar houten gevel maar ook bij bovenzijde van een kozijn.


Belangrijk: minimaal 15cm grip oppervlak onder de opening. Bakstenen zijn voldoende, waar het te glad is kan een aanvliegplank worden toegepast.

LIFTEN VAN PLANK

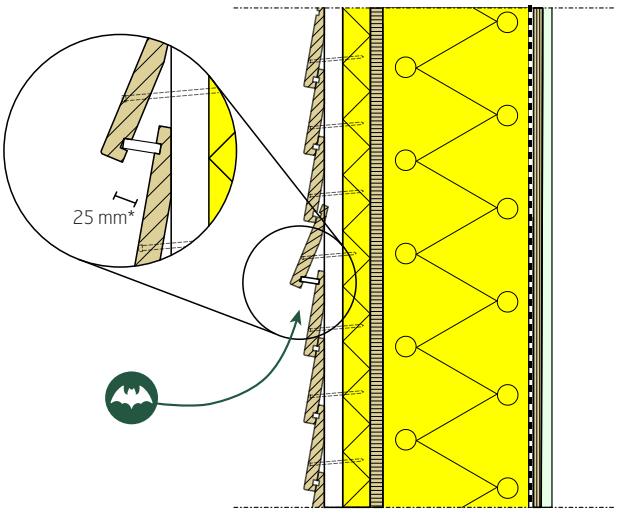


*Is slechts 20mm mogelijk, dan is deze opening nog steeds geschikt voor een selectie aan soorten, de voorkeur gaat uit naar 25mm.
**Een vergelijkbare opening kan ook gecreëerd worden bij andere gevelbekleding zoals leistenen.


DAKRAND

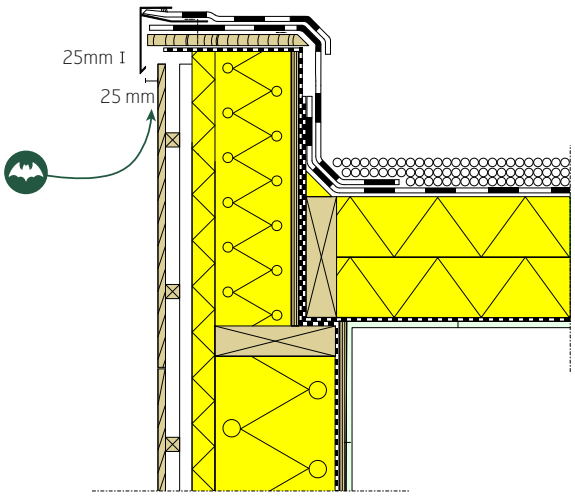

Vleermuizen kunnen zich manouvreren door het regelwerk achter de planken. Zowel de ingang als de spouw moet minimaal 25 mm groot zijn.

HOUTEN VOORZETGEVEL IN NOK

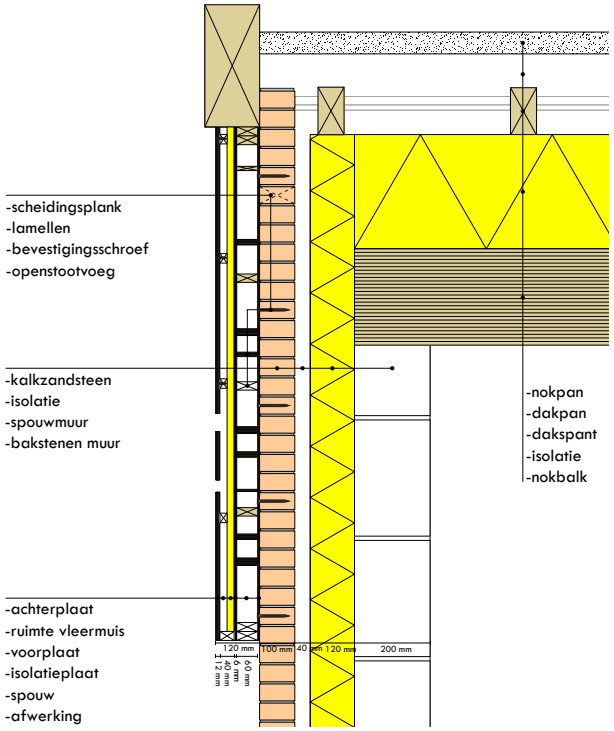





Uitgewerkt door studenten van de TU/Eindhoven. Gedeeltelijk gebasseerd op details van Buildwise.